




- U負荷率で行わねばならないから(55字)  
 (3) DMZ-2のSMTPサーバ・LBの情報(19字)

設問5 (1) e - ファイアウォール2 f - スイッチングハブ

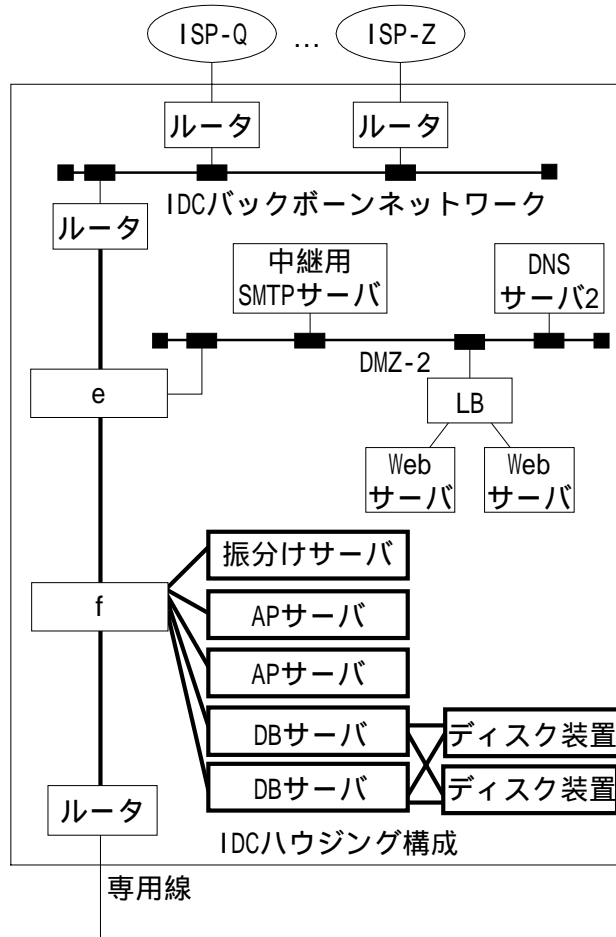

- (2) 停電が発生してから自家発電に切り替わるまでの時間、電力を供給しつづける役割  
 (37字)  
 (3) : ネットワーク上のトラフィックのしきい値の監視と、それを超えた場合の対処方法  
 (37字)  
 : バックアップ対象ファイル、保管する世代、夜間スケジュール、例外処理などの運用  
 手順(40字)  
 (4) 障害対応マニュアル、運用管理マニュアルを作成し、Y社とIDC業者との役割分担を決  
 定する。IDC業者に重大な障害が発生した時のコンティンジェンシープランも策定する  
 (80字)

注：この解答例に関するメールでのご質問には、応じかねます。あしからずご了承ください。